


Situation détaillée
 Commune de Oppens

Date de création	Dess.	Contr.	Format	Echelle	N° dossier_N° plan_indice
10.10.2022	SR	ACH	59,4 x 84 (0,50m²)	1:2'000	3968-008D

BUREAU D'INGÉNIEURS **SABERT** AVANT-PROJET
 www.sabert.ch E-mail : ing@sabert.ch

Date	Dess.	Contr.	Modifications	Indice
14.03.2024	MVA	ACH	Mise à jour conduites AIAE	B
21.01.2025	MVA	PSI	Conduites à reprendre par l'AIAE	C
06.08.2025	ARO	PSI	Conduites à reprendre par l'AIAE	D

AIAE

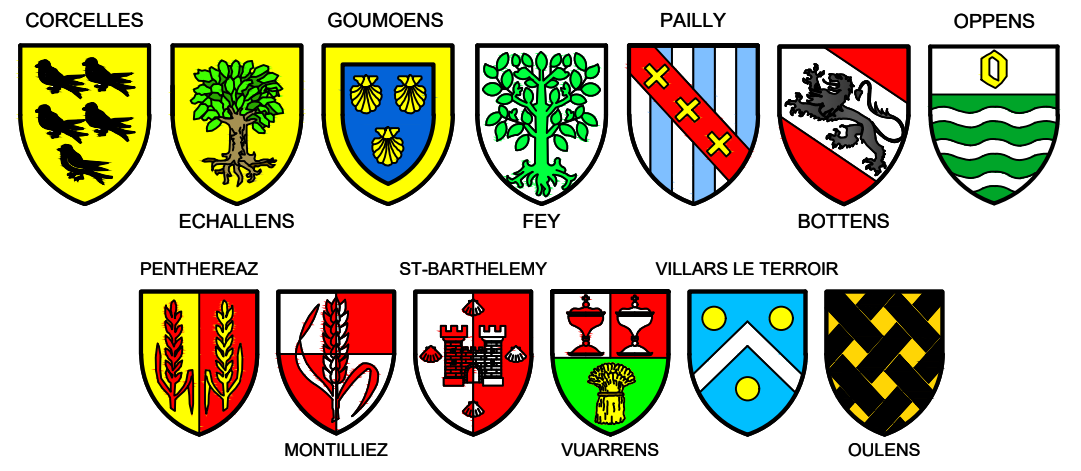

Légende:

Répartition des conduites EP:

A la charge de :

AIAE	Mixte (AIAE-Commune)	Communale
Conduites EP		
Conduites source		

Autres réseaux d'eau potable

Equipement:

Chambre comptage

Réducteur de pression

Réservoir

Station de pompage

Limites:

Limite association AIAE

Limite communale

Critères:

- Les conduites sont à la charge de la Commune.
 - Les conduites sont à la charge de l'AIAE.
 - Les conduites sont à la charge de l'AIAE (50%) et de la Commune (50%).
- Les limites des différentes prises en charge se font aux vannes.
 Les vannes des bras communaux qui se situent sur les conduites à la charge de l'AIAE sont également à la charge de l'AIAE.
- Conduites à reprendre par l'AIAE

